

Objektfragebogen

PE-Druckleitungsendschacht DN 800 - Typ ROMOLD

Bestellung Anfrage

Romold GmbH
Sägewerkstraße 5
D-83416 Surheim
Tel: +49-8654-4768-0
Fax: +49-8654-4768-47
E-mail: verkauf@romold.de

ROMOLD

Ausgabe: 02/2019

Bauvorhaben: _____

Schacht-Nr.: _____

Schachttiefe H [m]: _____
GOK - Gerinnesohle

Grundwasser unter GOK [m]: _____
GOK - GW

Abdeckung Standard

Klasse: B125 D400

bitte ankreuzen



Abdeckung einwalzbar:

Hersteller: _____

Typ: _____

Aktivkohlefilter :

Größe und Ausführung nach technischer Klärung

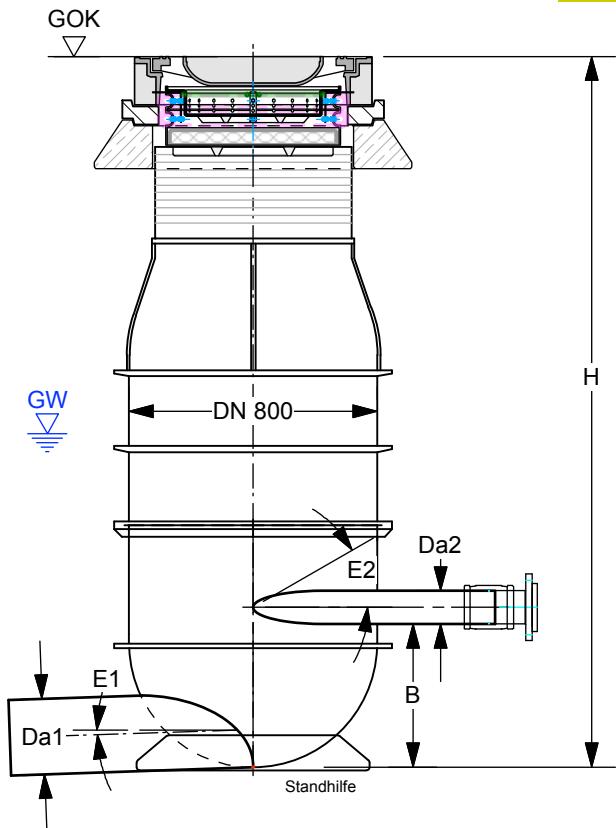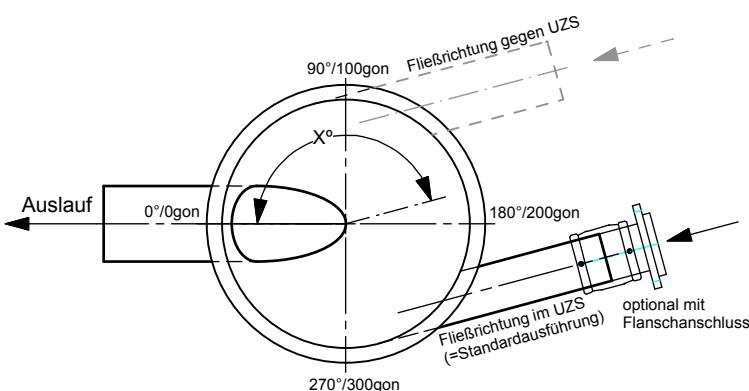

PE-Schacht DN 800 und 1000 ohne Steigstufen entsprechend den Zulassungsgrundsätzen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung.
Begehung des Schachtes durch Personal entsprechend GUV-R 126 bzw. R 177

	DN/OD PVC, PP	PE [mm] x e [mm]	Sonstige StB Stzg	Sohldiff. B	Hor. Winkel X°	Rohr- leitungs- gefälle E1, E2 [%]	Wasser- menge- [l/s] Pflichtangabe	Sonderaus- führung, bei Bedarf bitte ankreuzen!
								gegen UZS mit Flansch
Ablauf Da1				----	0°			
Zulauf Da2								
Zulauf Da3								

Firma: _____

Ansprechpartner: _____

Tel. / Fax: _____

E-mail: _____

Stempel

Datum, Unterschrift